


静内事業場（第2ふ化施設）


昭和51年11月竣工

総工事費 78,326千円 { 50年 23,245千円（池のみ）
51年 55,081千円

施設全景

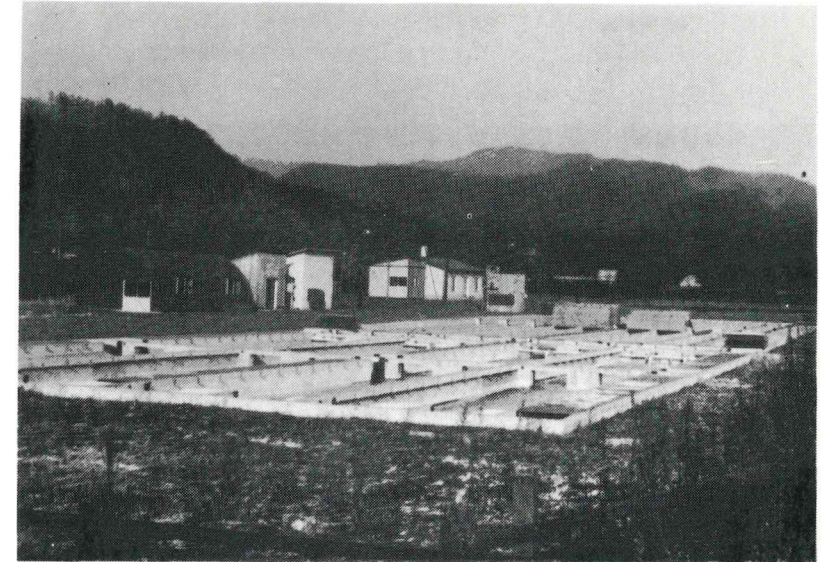

養魚池（1,037㎡）、飼育池（734㎡）

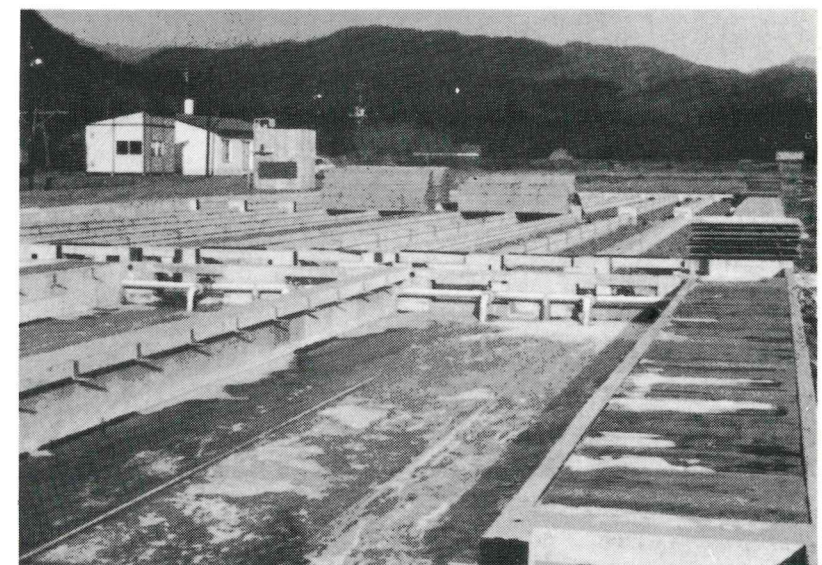


幌内事業場

昭和51年10月

工事費 19,830千円


養魚池の増設並びに飼育池新設

簡易ふ化室 (63㎡)

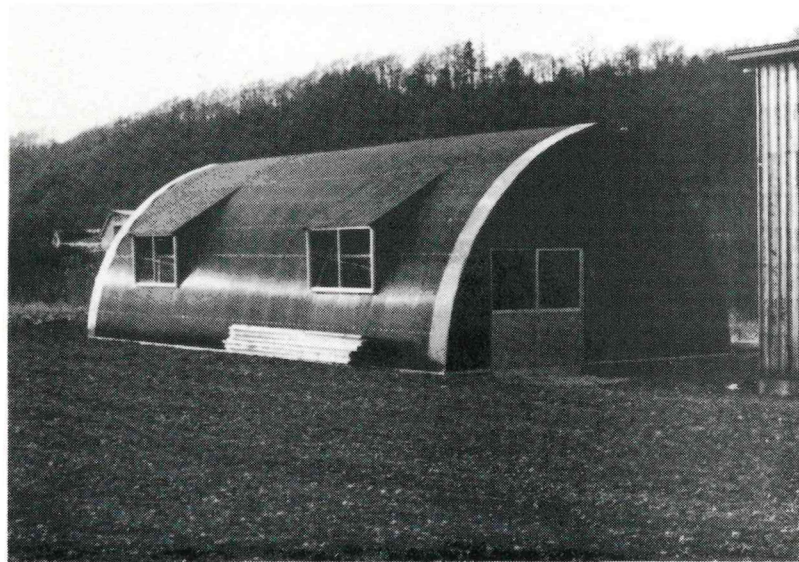


収容能力 360万粒
アトキンス式2間槽 18本


養 魚 池

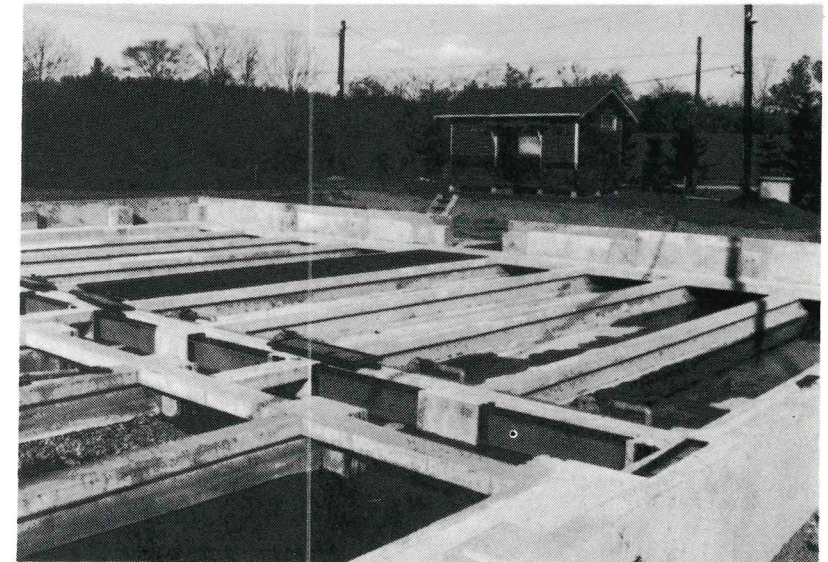

飼 育 池

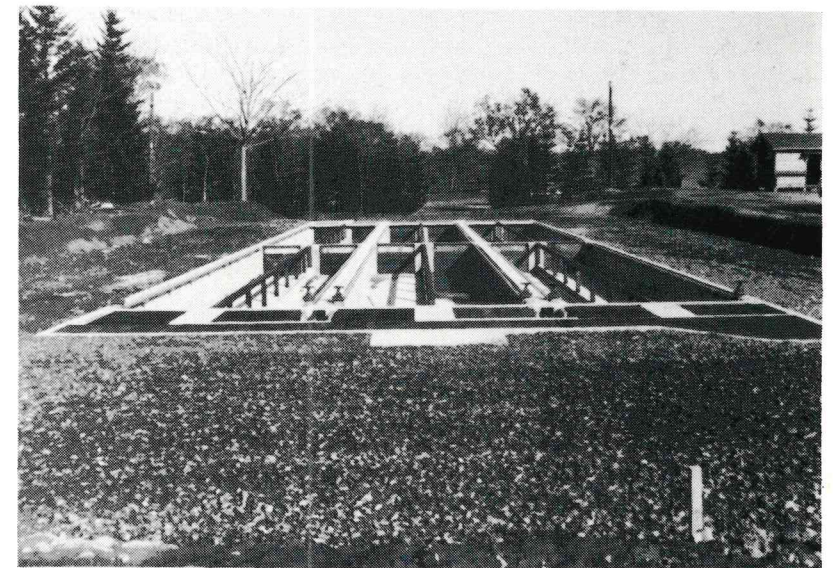

揚水の自動制御装置

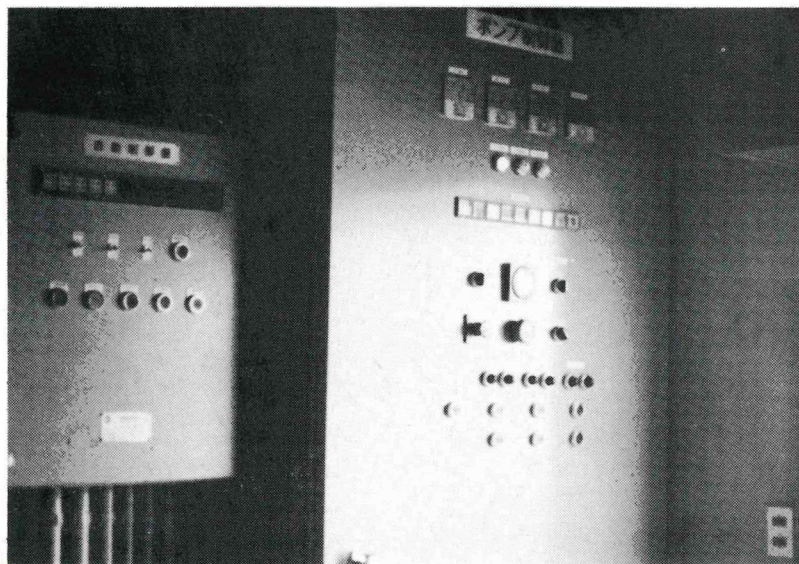

鶴居事業場

昭和51年9月

工事費 4,700千円

水源の整備

